


Č.M.	MÍSTNOST	m2	PODLAHA
000	Vstup	14,07	kera. dlažba - nová (Pc (P2) D2)
001	Salónek	63,83	kera. dlažba - nová (Pc (P2) D2)
002	Kuchyněka	13,77	kera. dlažba - stávající
003	Kuchyněka	16,15	kera. dlažba - stávající
004	Serverovna	2,80	kera. dlažba - nová (Pb (P2) D2)
005	WC páni	4,96	keramická dlažba - nová (Pb (P2) D2)
006	WC dámy	4,15	keramická dlažba - nová (Pb (P2) D2)
007	Úklidová komora	2,90	keramická dlažba - nová (Pb (P2) D2)
008a	Garáž	14,56	betonová podlaha - stávající
008b	Garáž	15,20	betonová podlaha - stávající
009	Garáž	29,64	betonová podlaha - stávající
010	Uhelna	32,06	betonová podlaha - stávající
011	Kotelna	31,39	betonová podlaha - stávající
012	Chodba	2,68	betonová podlaha - stávající
013	Sklep	3,05	betonová podlaha - stávající
014	Sklep	5,24	betonová podlaha - stávající

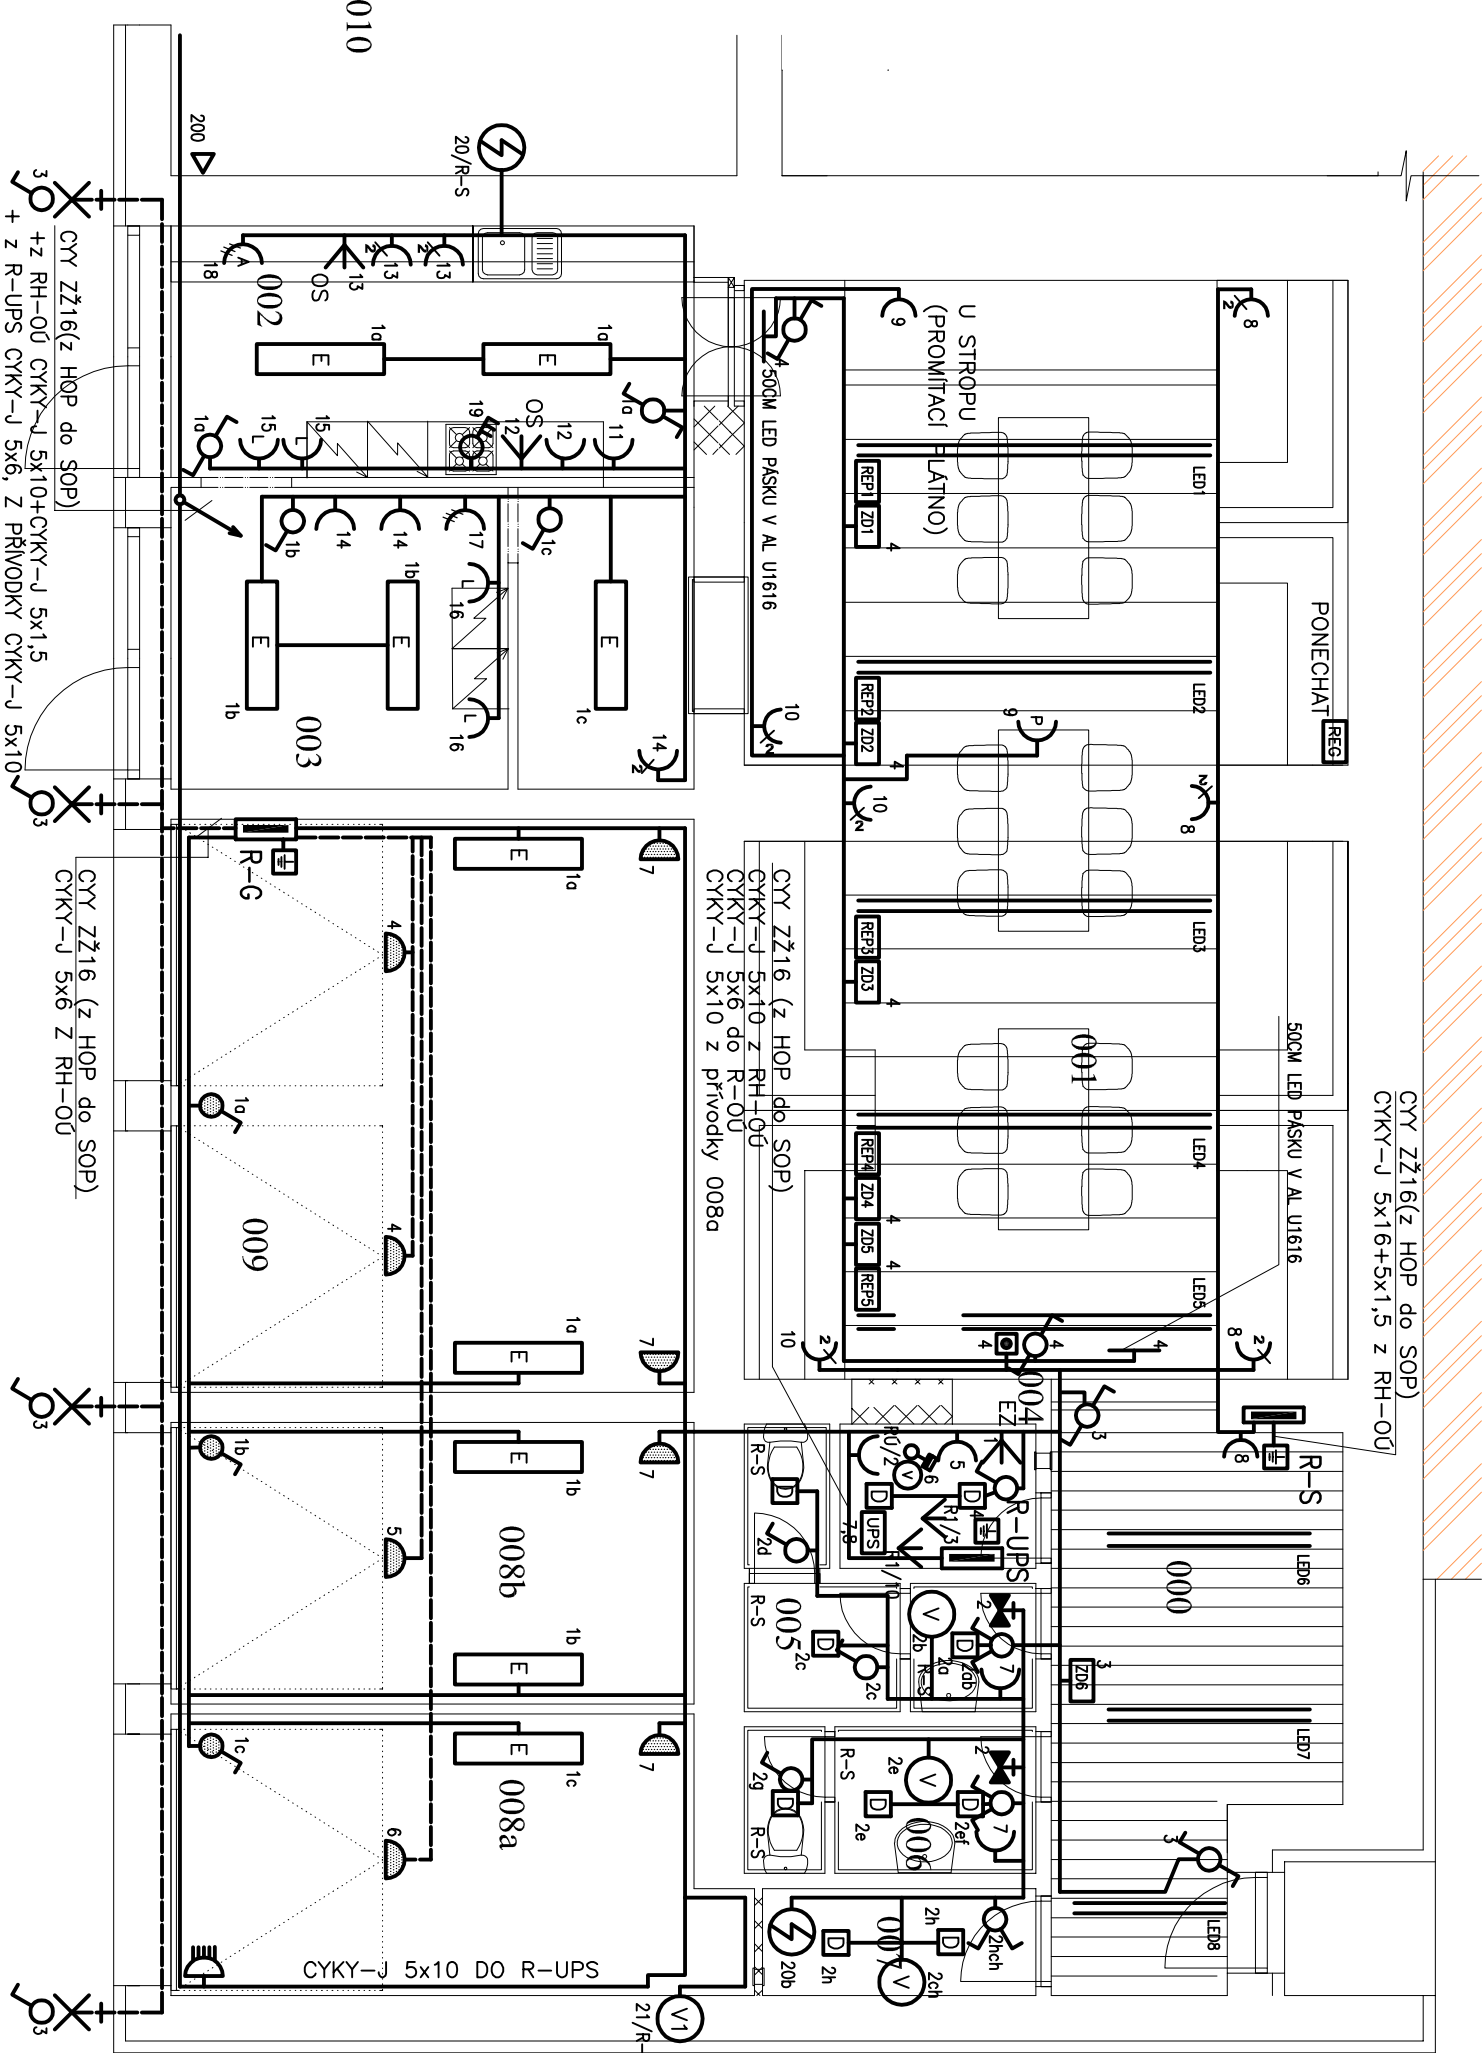

- POZNÁMKY:**
- 1/ TYPY A PRŮŘEZY KABELŮ VIZ VÝKRES ROZVODNIC R-G, R-S, R-UPS
 - 2/ ELEKTROINSTALACE V 008a, 008b A 009 JE V PROVEDENÍ NA OMÍTCE
 - 3/ ČÁRKOVANÉ JE OZNAČENO STÁVAJÍCÍ VEDENÍ, ROVNĚŽ VENKOVNÍ SVÍTIDLA JSOU STÁVAJÍCÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE~50Hz,400V/TN-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ VADNÉ ČÁSTI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ZDROJE

Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. Rodomír Hladký		Miroslav Gatter	Miroslav Gatter
Místo: Všeibice čp. 65		Stavební úřad: Český Dub	
Objednatel: Obec Všeibice, Všeibice 65, 463 48 Všeibice			
Akce:		Formát: 2 A4	
Revitalizace obecního úřadu Všeibice		Datum: 02.2019	
		Měřítko: 1:75	
		Číslo zakázky: 701-19	
Stupeň: DPS		Č. výkresu: E2	
Obsah: Půdorys 1.PP – elektroinstalace			

PROJEKT

LIBEREC, s.r.o.

463 43 Český Dub

62241150, DIČ CZ62241150

ok u KS ústí n.l. 08006

Br16 16

463 43 Český Dub

608 982 512