

K1
3.1


Č.M.	MÍSTNOST	m2	PODLAHA
100	Zá dveří	4,39	dlažba - stávající
101	Hala	10,21	dlažba - stávající
102	Chodba	24,57	vinylová - nová (Pa (P1) (D1))
103	Kancelář	24,80	vinylová - nová (Pa (P1) (D1))
104	Kancelář	11,96	vinylová - nová (Pa (P1) (D1))
105	WC dámy	4,97	keramická dlažba - nová (Pb (P2) (D2))
106	WC páni	4,76	keramická dlažba - nová (Pb (P2) (D2))
107	Úklidová komora	1,05	keramická dlažba - stávající
108	Knihovna	29,93	vinylová - nová (Pa (P1) (D1))
109	Kancelář	14,44	vinylová - nová (Pa (P1) (D1))
110	Kancelář	14,70	vinylová - nová (Pa (P1) (D1))
111	Kancelář	13,78	vinylová - nová (Pa (P1) (D1))
112	Zasedací místnost	21,68	dlažba - stávající

Název	Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost
100 - Zá dveří				
Normálová osvětlenost	155 lx	165 / 100 lx	186 lx	0,94 / 0,4
101 - Hala				
Normálová osvětlenost	163 lx	279 / 200 lx	357 lx	0,58 / 0,4
112 - Zasedací místnost				
Normálová osvětlenost	501 lx	546 / 500 lx	603 lx	0,92 / 0,6
102 - Chodba				
Normálová osvětlenost	143 lx	196 / 100 lx	225 lx	0,73 / 0,4
103 - Kancelář				
Normálová osvětlenost	485 lx	542 / 500 lx	602 lx	0,9 / 0,6
104 - Kancelář				
Normálová osvětlenost	406 lx	599 / 500 lx	716 lx	0,68 / 0,6
105 - WC předstíh				
Normálová osvětlenost	165 lx	245 / 200 lx	305 lx	0,67 / 0,4
105 - WC kabína				
Normálová osvětlenost	166 lx	208 / 200 lx	240 lx	0,8 / 0,4
108 - Knihovna				
Normálová osvětlenost	513 lx	650 / 500 lx	784 lx	0,79 / 0,6
110 - Kancelář				
Normálová osvětlenost	512 lx	570 / 500 lx	630 lx	0,9 / 0,6

POZNÁMKA:
TYPY A PRŮŘEZY KABELŮ VIZ VÝKRES ROZVODNICE R-00

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE~50Hz,400V/TN-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ VADNÉ ČÁSTI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ZDROJE

Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant		Vyprocovl	
Ing. Radomír Hladký		Miroslav Gatter		Miroslav Gatter	
Místo: Vše libice čp. 65		Stavební úřad: Český Dub			
Objednatel: Obec Vše libice, Vše libice 65, 463 48 Vše libice					
Akce:		Formát:		2 A4	
Revitalizace obecního úřadu Vše libice		Datum:		02.2019	
		Měřítko:		1:75	
		Číslo zakázky:		701-19	
		Stupeň:		č. výkresu:	
Obsch:		Půdorys 1.NP – elektroinstalace		DPS E1	

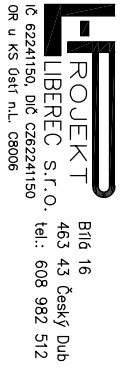

Brná 16
463 43 Český Dub
IČ 62241150, DIČ CZ62241150
OŘ u KS Gatt n.č. 08006